

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per il "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino" (Codice AQP: P1189)

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n.3895 del 29.08.2018).

VERBALE DEL 18 SETTEMBRE 2018

In data 18 Settembre 2018, alle ore 13.00, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 3895 del 29.08.2018, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino (codice intervento AQP: P1189).

PREMESSO CHE:

- l'indizione della presente Conferenza di Servizi ha fatto seguito alla richiesta di AQP S.p.A. che, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato e di Soggetto proponente, con nota prot. n. 82923 del 21.08.2018, acquisita al protocollo AIP n. 3845 in pari data, ha chiesto a questa Autorità "di indire apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n.241/90 così come modificato dal D.Lgs n.127/2016, ai fini dell'utile proseguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento costruttivo di che trattasi";
- l'AIP ha indetto Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto con nota prot. n. 3895 del 29.08.2018;
- l'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo Ingrosso, Dirigente Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016, con la quale il Direttore Generale ha disposto la "Nomina del dirigente responsabile per la convocazione e la tenuta delle conferenze dei servizi di cui al D. Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014";
- che all'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Comune di Volturino

ASSENTE

Provincia di Foggia

ASSENTE

Commissione locale per il paesaggio

Ministero per i beni e le attività culturali

ASSENTE, come
comunicato con nota prot.
n. 7711 del 12.09.2018

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

ASSENTE

Autorità di Bacino della Puglia

Regione Puglia

ASSENTE

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

PRESENTE

Regione Puglia

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato
ARPA Puglia
Acquedotto Pugliese


PRESENTE
PRESENTE

Il Presidente, alle ore 13.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP intervenuta con nota prot. n. 82923 del 21.08.2018, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

In particolare, l'opera è stata inserita nel Programma degli Interventi 2016-2019 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 20 del 23.06.2016 e nel suo aggiornamento, approvato dal Consiglio Direttivo AIP con Delibera n. 31 del 28.06.2018, con un importo da Quadro Economico pari a € 2.500.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR Puglia 2014-2020 (quota pubblica =30%, quota AIP=70%). Con la succitata nota prot. n. 82923 del 21.08.2018, nota il Gestore ha anche comunicato che *"il quadro economico del progetto definitivo ha subito un incremento di importo rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare passando da totali € 2.500.000,00 a € 3.150.000,00"*.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è finalizzata ad acquisire, sulla base del progetto definitivo, prima della redazione del progetto esecutivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, con nota di indizione e convocazione, prot. AIP n.3895 del 28.08.2018, è stato chiesto:

- al comune di Volturino, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo:
 - di verificare la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
 - di fornire eventuali indicazioni e/o osservazioni in ordine all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto Definitivo;
- all'AQP Spa di fornire la documentazione richiesta con nota AIP prot. n.3813 del 10.08.2018:
 - *"una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno determinato l'incremento di QE rispetto a quello riportato nell'aggiornamento del Pdl, approvato in data 28.06.2018"*;
 - *"dichiarazione asseverata da parte del RUP con cui si attesta che con l'intervento saranno completamente superate le criticità: D2.2 (inadeguate condizioni delle opere civili), D2.3 (inadeguate condizioni delle opere elettromeccaniche), D2.5 (Assenza o insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio), D 2.7 (impianti sottodimensionati rispetto al COG da PRTA), D 2.8 (trattamento fanghi incompleto), D2.10 (Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PRTA), D5.1 (assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita)"*;
- agli altri enti in indirizzo:

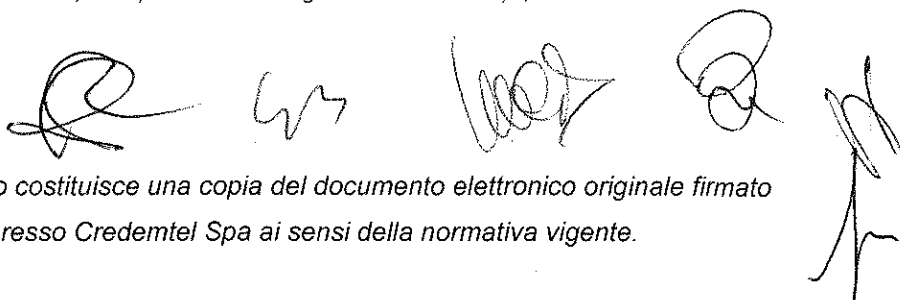

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- di esprimere il proprio parere di competenza per la corretta esecuzione dell'intervento di potenziamento del presidio depurativo.

Il responsabile del Procedimento di AQP (di seguito RUP) conferma che i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure da acquisire nell'ambito della presente Conferenza sono quelli indicati nella nota AQP prot. 82923 del 21.08.2018.

La Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia precisa che il parere di competenza di compatibilità al PTA sarà emesso in seguito alla trasmissione dei Disciplinari indicati nel R.R. 13/2017.

Il progetto definitivo presentato da Acquedotto Pugliese prevede il potenziamento dell'impianto sia in termini di incremento della potenzialità da 1.979 a 3.970 AE sia in termini di modifica del ciclo produttivo mediante il rifacimento della quasi totalità dell'impianto e l'aggiunta di nuove stazioni di trattamento che miglioreranno i parametri di processo e la qualità dell'effluente. Contestualmente saranno installati dispositivi e impianti per il trattamento delle emissioni odorigene e saranno realizzate opere di consolidamento per contrastare il movimento franoso. Le aree perimetrali dell'impianto di depurazione di Volturino (in particolare l'area in prossimità dei letti di essiccamento), infatti, sono state coinvolte dai noti fenomeni di dissesto che stanno interessando la zona.

L'intervento non prevede l'acquisizione di ulteriori aree oltre a quelle che costituiscono l'attuale area di sedime del depuratore poiché tutte le opere previste sono all'interno dell'impianto già in esercizio e che, conseguentemente, non vi è la necessità di esproprio.

Nella propria comunicazione prot n. 3895 del 28.08.2018, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo di cui trattasi, come trasmessi da AQP S.p.A. in allegato alla propria nota prot. n. 82923 del 21.08.2018, sono stati resi disponibili per prenderne visione sul sito web di questa Autorità.

Il Presidente dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro della nota prot. n.3895/2018, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 7711 del 12.09.2018, acquisita al prot. AIP n. 4143 del 12.09.2018, con cui sono state chieste le seguenti integrazioni documentali per poter avviare l'istruttoria di competenza:
 - *identificazione catastale delle aree interessate dall'intervento;*
 - *ampia documentazione fotografica dell'intorno dei luoghi e relativa indicazione planimetrica dei punti di ripresa;*
 - *curriculum vitae del curatore della relazione tecnica preliminare per la valutazione del rischio archeologico ai fini della valutazione dei titoli formativi e professionali;*
 - *specifico approfondimento sull'area di intervento ed in relazione alle opere da realizzarsi, mediante ricognizione di superficie e redazione di carta di visibilità, uso del suolo e di conseguenza di rischio archeologico.*

Con riferimento alla succitata nota della Soprintendenza, Acquedotto Pugliese dichiara che la documentazione integrativa richiesta sarà trasmessa entro 15 giorni dalla data odierna.

Il Presidente invita quindi i rappresentanti di AQP S.p.A. ad illustrare il progetto e a riferire di eventuali pareri acquisiti da Enti/Amministrazioni, consultati anche preliminarmente alla richiesta di indizione di Conferenza di Servizi.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento di AQP, Ing. Elena Bergamasco provvede come richiesto ad illustrare il progetto e procede a informare i presenti che non sono pervenute note ad AQP. Inoltre, con riferimento alle richieste dell'Autorità Idrica Pugliese in merito all'incremento di Quadro Economico e di superamento delle criticità, dichiara che provvederà a trasmettere apposita documentazione.

La Sezione Risorse Idriche e ARPA riscontrano la problematica relativa alla ricostruzione dei letti di essiccamento, anche se da utilizzare in condizioni di emergenza e chiedono al Gestore di proporre soluzioni alternative. ARPA fa presente che la questione relativa all'utilizzo dei letti di essiccamento è già emersa da tempo in vari procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e VIA passati su altri interventi di potenziamento dei depuratori urbani, fornendo in dette sedi anche una possibile alternativa nei propri pareri.

ARPA, inoltre, invita AQP a inserire nel quadro di riferimento normativo, relativamente alle emissioni odorigene, la normativa regionale aggiornata (LR n.32/2018, ~~██████████~~). In merito al quadro di riferimento programmatico, riportato nell'elaborato REL15, chiede che sia realizzato un confronto con il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA). Espone quindi alcuni accorgimenti tecnico-gestionali ritenuti necessari sulla base della documentazione progettuale ad oggi presentata da AQP, in particolare chiede ad AQP di migliorare laddove possibile (anche alla luce della piccola taglia dell'impianto): l'installazione di misuratori in continuo e per il controllo in remoto, ovvero nella prospettiva di un sistema di telecontrollo futuro. Inoltre, per il sistema di prelievo di campioni all'uscita, chiede di garantire il pozzetto fiscale di campionamento con terminale in tubo rigido di collegamento al prelevatore automatico fisso per il prelievo medio composito nelle 24 ore (ai sensi delle norme vigenti). Tale prelevatore automatico dovrà essere fornito di un apposito piano di manutenzione. Chiede inoltre l'installazione di un sistema per la misurazione in continuo del livello fanghi nel sedimentatore per i benefici che ne possono derivare, infine, di garantire e migliorare la pulizia del sito di prelievo. AQP chiarisce che l'impianto è dotato di teleallarme che invia segnalazioni di avaria/anomalia su alcune stazioni di trattamento. L'impianto è attualmente dotato di misuratore di portata in uscita e nel progetto è prevista l'implementazione del misuratore in ingresso. Per quanto riguarda gli autocampionatori, è presente quello in uscita che viene però sostituito con l'intervento che prevede anche l'implementazione del campionatore in entrata.

AQP si impegna a valutare le osservazioni emerse e a fornire le eventuali integrazioni/modifiche agli elaborati progettuali entro 30 giorni dalla data odierna.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne a supporto di quanto già dichiarato per iscritto con note citate nel presente verbale;
- atteso che in data odierna:
 - non è stato rilasciato il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio che ha richiesto integrazioni documentali per poter avviare l'iter istruttorio di competenza;
 - non è stato rilasciato il parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque in quanto la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha richiesto la trasmissione dei Disciplinari;
 - non è pervenuta la verifica di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Volturino
 - non è stato rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Provincia di Foggia;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

verbale.docx

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

- non è stato rilasciato il parere di compatibilità al PAI da parte dell'Autorità di Bacino;
- non è stato rilasciato il nulla osta vincolo idrogeologico da parte della Regione Puglia;
- non è pervenuto il parere di ARPA Puglia, a cui AIP ha chiesto l'accertamento della conformità in tema di emissioni odorogene

AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi il giorno 30.10.2018
Precisa che la Conferenza sarà aggiornata entro i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente e sarà decisoria, al fine di evitare che il protrarsi dei tempi di assunzione delle determinazioni possa tradursi in una perdita dei finanziamenti ad oggi assentiti.


L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione con nota AIP prot. n. 3895 del 29.08.2018 e convocazione.

La seduta odierna è conclusa alle ore 14.30.

Bari, 18 Settembre 2018

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

I PARTECIPANTI:

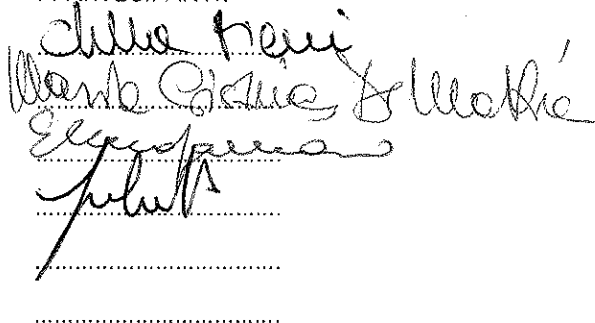


IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana



IL PRESIDENTE

Dott. Cosimo Ingresso

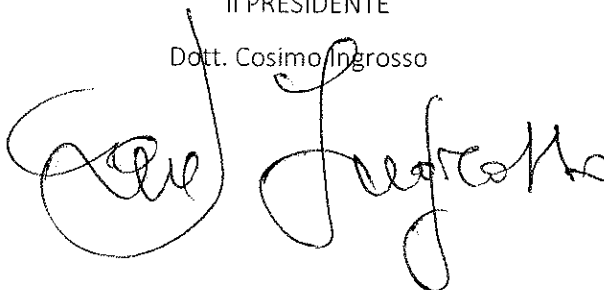

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Barua

1. 2. 3.