

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO : "P 1275 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E
FOGNANTE NEL COMUNE DI MOLA DI BARI (BA)"**

VERBALE SEDUTA DEL 25/05/2018

Premesso che

- Con nota prot. n. 33033 del 26/03/2018, Acquedotto Pugliese chiedeva alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- AIP accogliendo la richiesta con nota prot. n. 1770 del 30/03/2018 indiceva conferenza di servizi sulla progettazione "P 1275 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE NEL COMUNE DI MOLA DI BARI (BA)" convocando in data 16/04/2018 la prima seduta;
- A conclusione della suddetta seduta, il Presidente riteneva opportuno aggiornare i lavori al fine di consentire l'acquisizione dei pareri da parte della Regione Puglia-Assetto del Territorio, della Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane, l'approfondimento tecnico da parte di AQP, nonché il rilascio di ulteriori riscontri da parte delle Amministrazioni/Società interessate;
- Con nota prot. n. 2054 del 19/04/2018 si trasmetteva il verbale della prima seduta e, contestualmente, veniva convocata in data 27/04/2018 la seconda seduta della Conferenza;
- Facendo seguito alla sopra richiamata nota prot.n. 2054 del 19/04/2018, si trasmetteva, con nota prot. n. 2134 del 24/04/2018, il link FTP, per la visione degli elaborati progettuali, a tutte quelle ulteriori Amministrazioni individuate nel corso della prima seduta della presente Conferenza;
- A conclusione della seconda seduta, il Presidente riteneva opportuno aggiornare i lavori al fine di consentire l'acquisizione dei pareri da parte della Regione Puglia-Assetto del Territorio, dell'Agenzia delle Dogane ed ANAS, nonché il rilascio di ulteriori riscontri da parte delle Amministrazioni/Società interessate;
- Con nota prot. n. 2260 del 04/05/2018 si trasmetteva il verbale della seconda seduta e, contestualmente, veniva convocata in data 09/05/2018 la terza seduta della Conferenza;
- A conclusione della terza seduta, il Presidente riteneva opportuno, in considerazione della nota della Regione Puglia-Assetto del Territorio prot. n. 3541 del 27/04/2018 e di quanto in essa contenuto, di avvalersi del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art.14 ter co.2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, vale a dire fino a novanta (90) giorni, diversamente a quanto indicato nelle note di convocazioni precedenti;
- Con nota prot. n. 2371 dell'11/05/2018 si trasmetteva il verbale della terza seduta e, contestualmente, veniva convocata in data 24/05/2018 la quarta seduta della Conferenza invitando le seguenti Amministrazioni/Società così come indicate da AQP, unitamente a quelle individuate durante la succitata prima seduta:

Amministrazioni/Società
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Assetto del Territorio
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio foreste
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche
CITTA' METROPOLITANA DI BARI – Servizio Viabilità
COMUNE DI MOLA DI BARI
MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
MINISTERO DELLA DIFESA - Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
AGENZIA DELLE DOGANE
AdBP - Autorità di Bacino della Puglia
CAPITANERIA DI PORTO
ANAS
ENEL Distribuzione
SNAM S.p.A.
TELECOM Italia S.p.A.
AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A.

- Con nota prot. n. 2538 del 22/05/2018, a causa di comunicati impegni sopraggiunti da parte di AQP, si aggiornava la quarta seduta, convocata con richiamata nota prot. n. 2371 dell'11/05/2018, alla data odierna;

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Francesco Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

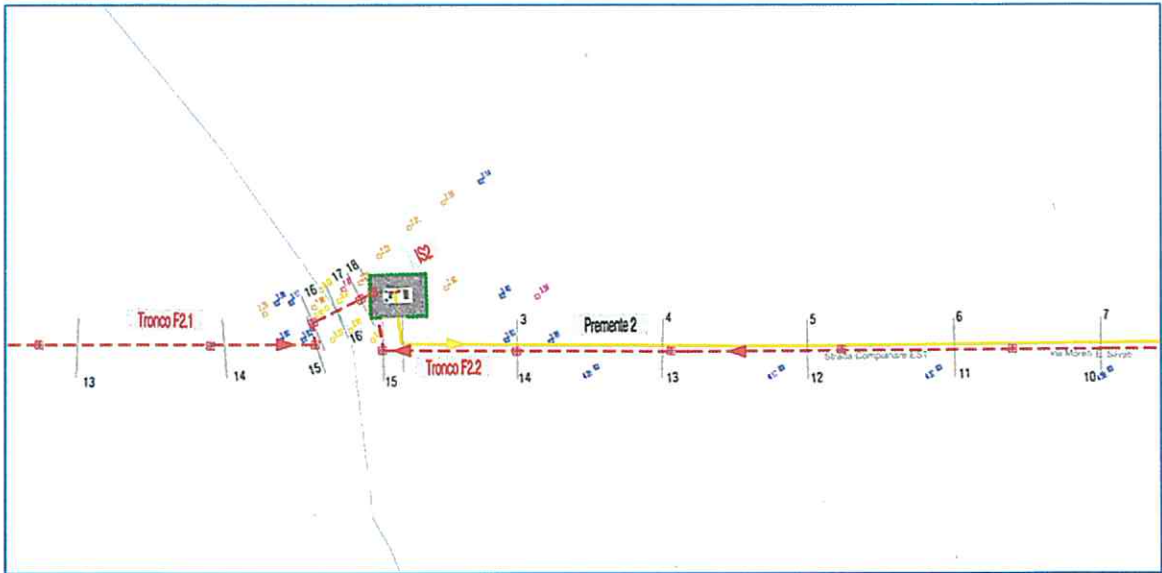
Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza nell'ambito della seduta odierna:

Amministrazioni/Società	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi Parere
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Assetto del Territorio				X	Nota prot. n. 3541 del 27/04/2018
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio foreste					
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche					
CITTA' METROPOLITANA DI BARI – Servizio Viabilità					
COMUNE DI MOLA DI BARI	X	Ing. Pasquale Russo e Ing. Vito Berardi			
MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari				X	Nota prot. n. 5375 del 10/05/2018; Nota prot. n. 4171 del 10/04/2018
MINISTERO DELLA DIFESA - Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.					
AGENZIA DELLE DOGANE					
AdBP - Autorità di Bacino della Puglia				X	Nota prot. n. 4629 del 24/04/2018
CAPITANERIA DI PORTO				X	Nota prot. n. 20636 del 07/05/2018
ANAS	X	Ing. Vito Riccardi		X	Note prot. n. 274053 del 24/05/2018 e prot. n. 190761 del 10/04/2018
ENEL Distribuzione					
SNAM S.p.A.				X	Nota prot. n. 91 del 16/04/2018
TELECOM Italia S.p.A.					
AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A.	X	Ing. Angela Anna Basile			

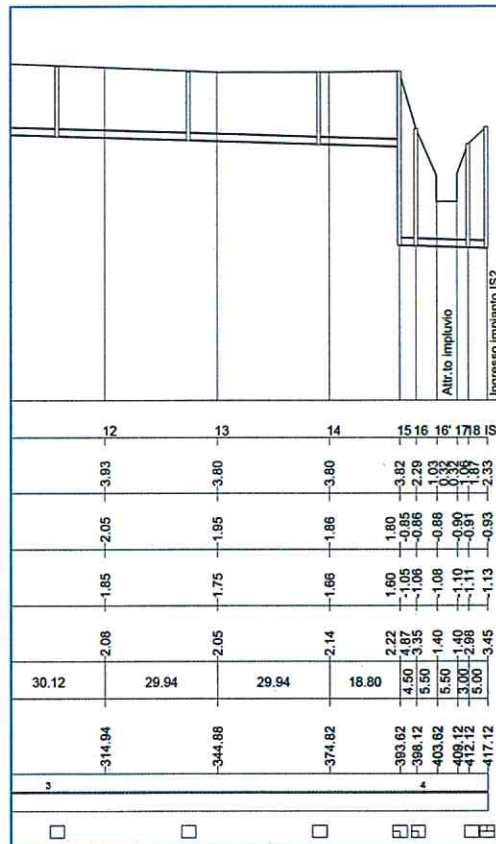
Il Presidente, alle ore 10.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Preliminarmente, in relazione al parere rilasciato dalla Regione Puglia- Sezione Assetto del Territorio con nota prot. n. 3541 del 27/04/2018 , e con specifico riferimento agli aspetti riguardanti la zona di interesse archeologico dell'area sul quale insisterà l'IS 2, AQP consegna un documento contenente gli esiti dell'approfondimento tecnico redatto dal progettista. Detto documento si acquisisce agli atti della Conferenza e si riporta di seguito.

“Relativamente alla richiesta formulata dalla Regione Puglia-Sezione Assetto del Territorio, con nota prot. n. 3541 del 27/04/2018, di prevedere la delocalizzazione dell'impianto di sollevamento IS2, a seguito dall'approfondimento effettuato dal progettista, emerge la non fattibilità tecnica legata alla presenza nelle immediate vicinanze di un canale per il cui superamento risulta necessario posare il collettore di fognatura nera al di sotto della quota di fondo alveo.



Tale circostanza determina nella configurazione prevista in progetto il raggiungimento di una quota di posa inferiore di circa 5 m rispetto al piano stradale della strada complanare ovvero a profondità tale da realizzare il collettore (F2.1) per un tratto di soli 10 m circa al di sotto della quota di attestazione della falda.



Se si ipotizzasse di delocalizzare l'impianto in un'altra area in direzione Mola di Bari, dovendo mantenere la livelletta di posa dello 0,3%, per ulteriori 100 m, gli scavi da eseguirsi sulla strada complanare supererebbero i 5 m di profondità incrementando il tratto da posare in acqua con indubbi problemi esecutivi.

Inoltre vi è da evidenziare che nella zona ove oggi è prevista la realizzazione dell'impianto di sollevamento sarebbe comunque interessato dal passaggio del collettore di fognatura nera.

Se invece si ipotizzasse di delocalizzare l'impianto in un'altra area in direzione Bari, analoghe problematiche si riscontrerebbero per il tronco F2.2 a causa sempre della presenza del canale. Una alternativa sarebbe quella di non realizzare il tronco F2.2, spostando l'impianto di sollevamento IS2 in direzione Bari. Tale circostanza tuttavia impedirebbe di realizzare il completamento del SII per il territorio.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che l'opera non possa essere delocalizzata".

Inoltre AQP rappresenta che, per la realizzazione dell'impianto in questione, dovendo effettuare degli scavi di una rilevante importanza, non è nelle condizioni di garantire: la non compromissione del sito; la conservazione della zona di interesse archeologico; l'attuazione delle misure preventive richieste dal servizio regionale.

Per tutto quanto sopra detto, la Conferenza conviene sull'opportunità di aggiornarsi sulla questione a valle dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza di cui si discute in seguito.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Con nota prot. n. 5375 del 10/05/2018, la Soprintendenza, riscontrando nota AQP prot. n. 42621 del 20/04/2018, ha evidenziato, in merito allo Studio Archeologico trasmesso da AQP, che lo stesso è stato redatto sulla base di "dati desunti esclusivamente dalla bibliografia e dalle fonti disponibili" e che, quindi, "non ha comportato le indispensabili analisi dettagliate del territorio sotto il profilo archeologico, con ricognizioni dirette sul terreno per la raccolta di dati e l'elaborazione di conseguenti cartografie" specifiche. Pertanto, ha richiesto, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 42/04, ulteriore integrazione al fine di una propria "competente valutazione".

A riguardo AQP, in sede di Conferenza, comunica di aver già attivato l'archeologo incaricato, di dare seguito a quanto richiesto, riservandosi di comunicare gli esiti nella prossima seduta.

ANAS

Con nota prot. n. 274053 del 24/05/2018, ANAS esprime proprio nulla osta con le prescrizioni di cui alla nota stessa. Rappresenta, altresì, che detto nulla osta "non autorizza il richiedente ad eseguire i lavori, infatti prima dell'esecuzione degli stessi dovrà essere completato tutto l'iter amministrativo per l'ottenimento della concessione per l'attraversamento, compresa la stipula di apposita polizza fideiussoria".

In sede di Conferenza, relativamente alla richiesta avanzata dal Comune nel corso della precedente seduta, ovvero alla quantificazione degli oneri da riconoscere ad ANAS in merito alle fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali, ANAS comunica che l'importo stimato è pari a € 15.800 annui.

A riguardo, l'Amministrazione comunale, preso atto dell'impegno economico da caricare in bilancio, si riserva di comunicare gli esiti nella prossima seduta.

In merito al richiesto approfondimento da parte di AQP sulla tipologia contrattualistica di fornitura idrica nei tre edifici presenti in località San Maderno, AQP comunica che dovrà realizzarsi, nell'ambito della progettazione in esame, il tronco idrico complementare al tronco fognario.

In ultimo, AQP comunica di aver provveduto alla rivisitazione del PPE ed in sede di Conferenza consegna lo stesso all'Amministrazione comunale per gli adempimenti di competenza. Con l'occasione AQP informa di aver proceduto ad inviare le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo alle ditte intestatarie delle particelle interessate dal progetto e che dette comunicazioni saranno trasmesse al Comune ed AIP per opportuna conoscenza.

CONCLUSIONI

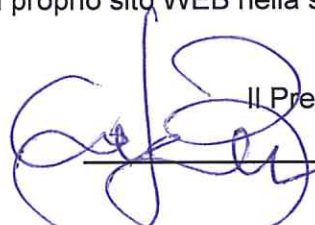

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, viste le risultanze cui la Conferenza è pervenuta, il Presidente ritiene di aggiornare la stessa stante la necessità di acquisire i pareri della Soprintendenza, della Regione Puglia-Sezione Assetto del Territorio, dell'Amministrazione comunale, dell'Agenzia delle Dogane, nonché di tutte le altre Amministrazioni/Società che allo stato non si sono ancora espresse.

La quinta seduta viene fissata per **giovedì 14 giugno p.v. alle ore 10.00.**

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 1770 del 30/03/2018 e con nota AIP prot. n. 2054 del 19/04/2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.30





Il Presidente

Il Segretario verbalizzante


ALLEGATI:

1. Foglio Firme;
2. SOPRINTENDENZA: nota prot. n. 5375 del 10/05/2018;
3. ANAS: nota prot. n. 274053 del 24/05/2018;
4. AQP: Riscontro parere Regione Puglia-Sezione Assetto del Territorio.

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL
 PROGETTO "P 1275 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E
 FOGNANTE NEL COMUNE DI MOLA DI BARI (BA)"**

SEDUTA DEL 25/05/2018

Amministrazioni/Società	FIRME
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Assetto del Territorio	
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio foreste	
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche	
CITTA' METROPOLITANA DI BARI – Servizio Viabilità	
COMUNE DI MOLA DI BARI	
MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari	
MINISTERO DELLA DIFESA - Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.	
AGENZIA DELLE DOGANE	
AdBP - Autorità di Bacino della Puglia	
CAPITANERIA DI PORTO	
ANAS	
ENEL Distribuzione	
SNAM S.p.A.	
TELECOM Italia S.p.A.	
AIP – Autorità Idrica Pugliese	
AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A	



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "R. ...".

Handwritten word, possibly "from".